



n. 3 (tre) aree, situate all'interno del Porto di Genova, individuate come potenzialmente idonee ad ospitare la stazione mobile di rifornimento.

L' AdSPMLO, ha evidenziato, all'interno delle proprie aree , tre distinte zone, indicate come possibili sedi temporanee per ospitare l'impianto di rifornimento ad uso terrestre per mezzi operativi e di trasporto (area ex Italsider, area sopraelevata portuale e area portuale distributore di Pra).


Le valutazioni sono state effettuate, in riferimento agli aspetti della sicurezza e della prevenzione incendi, così come suggerito dalla Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5870 del 18-05-2015 - Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (gnl) con serbatoio criogenico fisso a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall'autotrazione - Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di distribuzione di tipo I-gnl, I-gnc e I-gnc/gnl per autotrazione. Come da emanazione del D.M. 24 maggio 2002 e successive modifiche ed integrazioni, introdotte dal D.M. 12 marzo 2019.

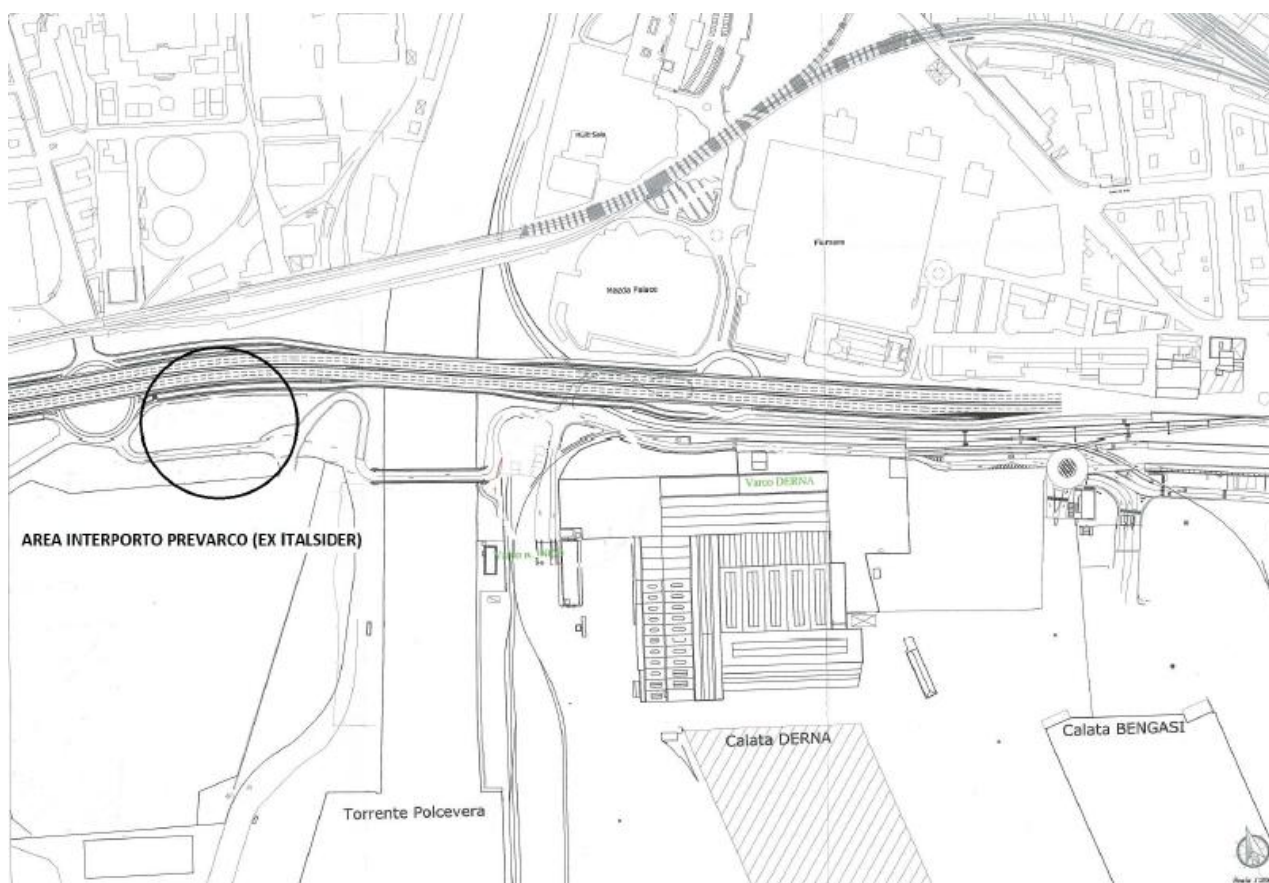

- area ex Italsider,

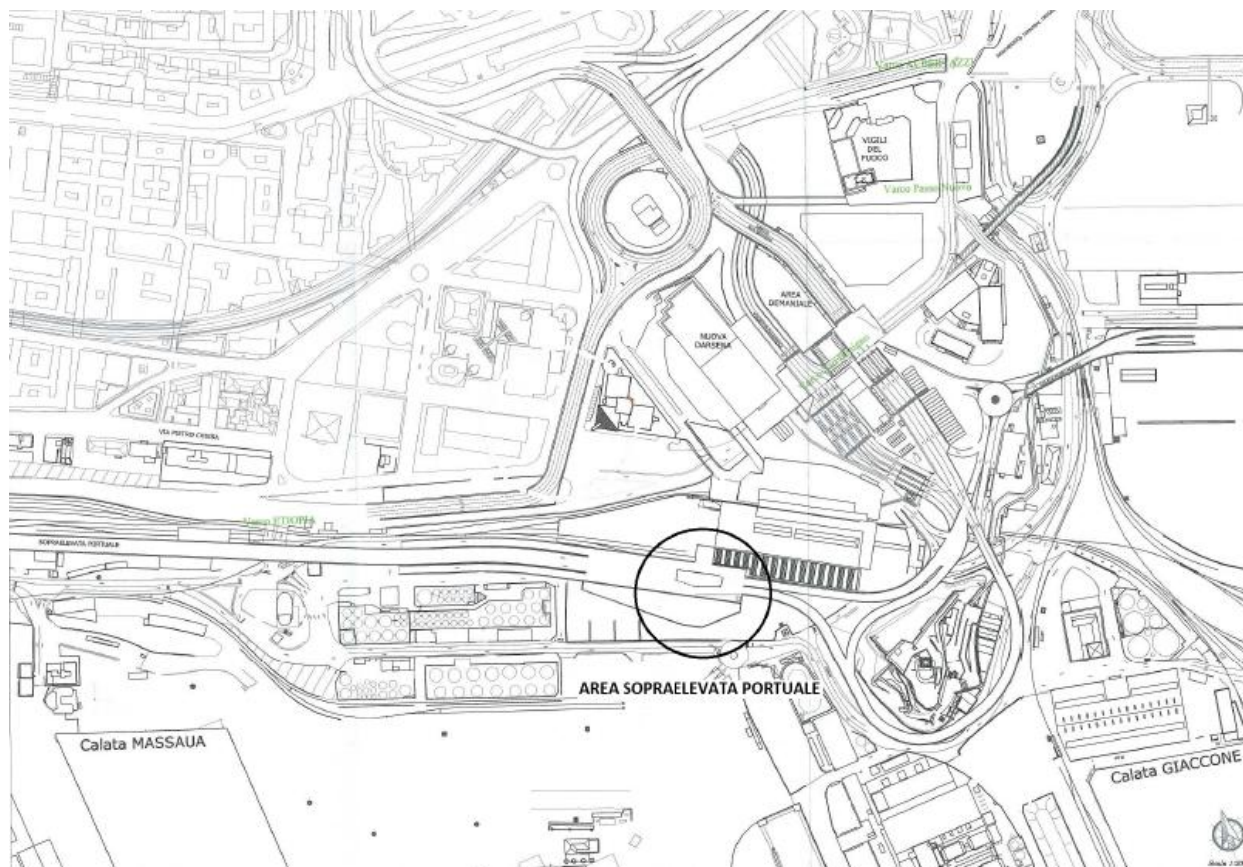

- *area sopraelevata portuale*

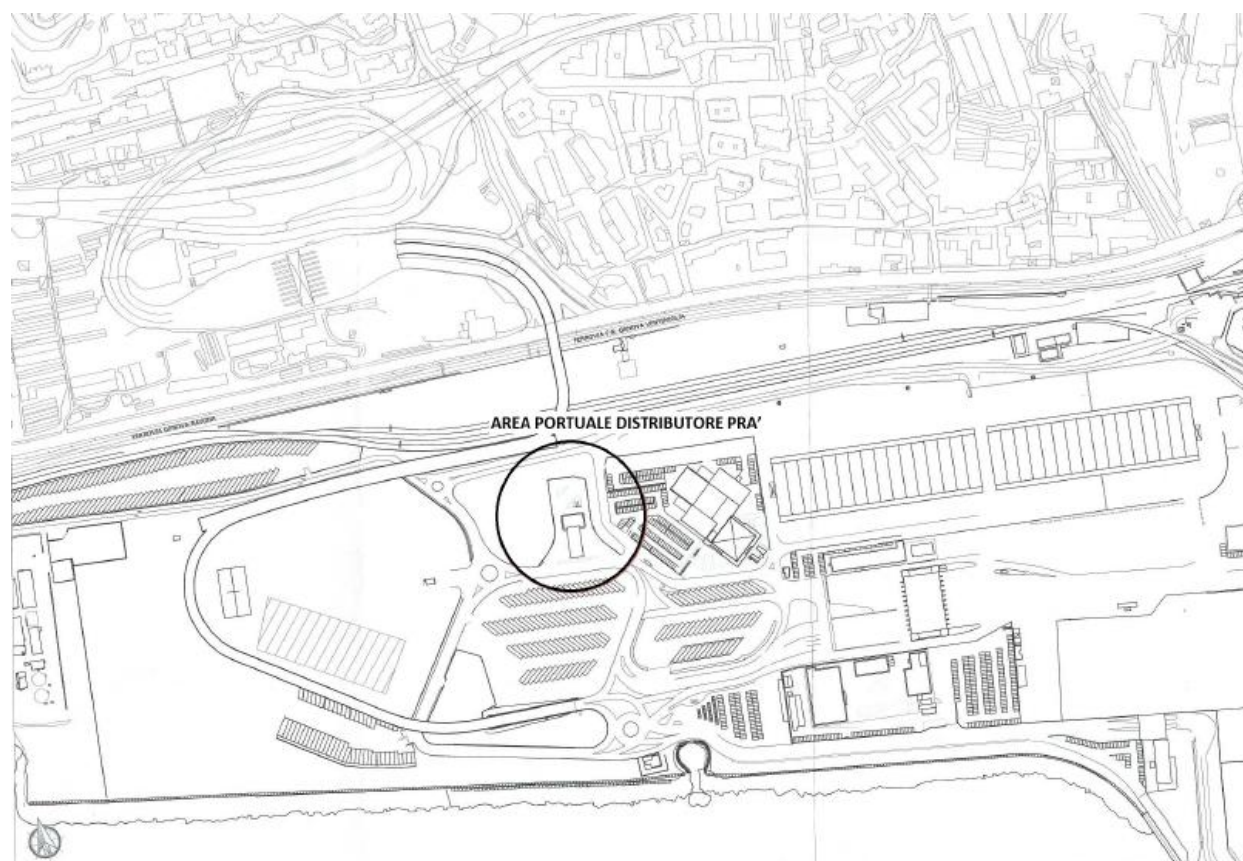

- *area portuale distributore di Pra*